


Forclean - Перегородочные панели принадлежности к ним

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

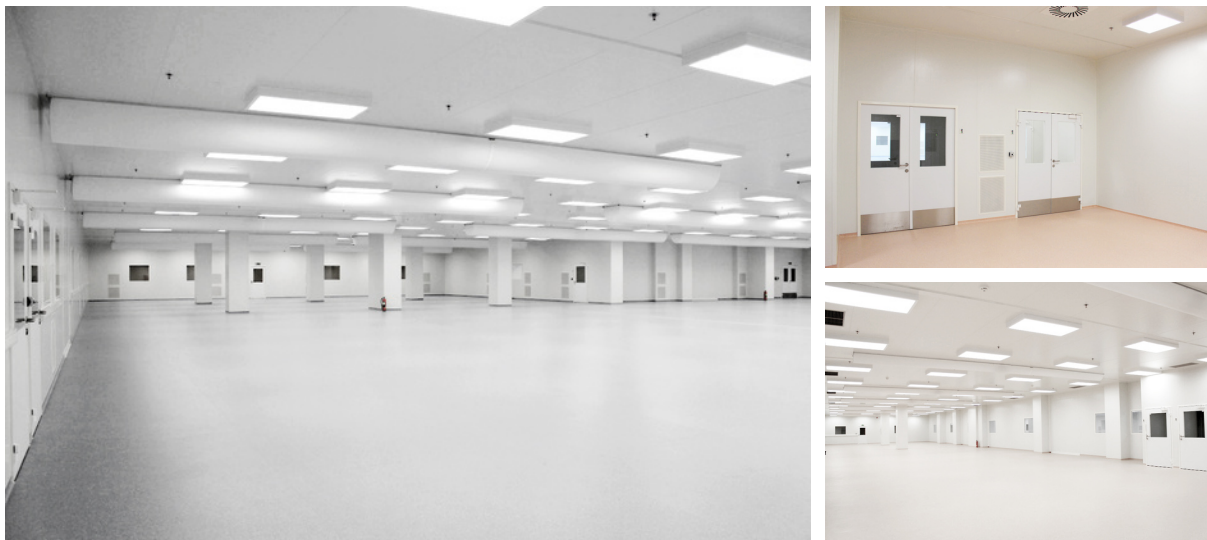

Пожарные сэндвич-панели состоят из корпуса и внутреннего наполнителя. В качестве наполнителя использовано минеральное волокно. Для электропроводки в наполнителе панелей могут быть установлены проходные изоляторы.

Противопожарные перегородки поставляются в огнестойком исполнении EI15/EW30.

Панели испытаны в государственной испытательной лаборатории с гарантированной огнестойкостью, указанной в таблицах.

Forclean - Перегородочные панели принадлежности к ним

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

S1: Тип панели

102.01: основная перегородочная панель

S2: Огнестойкость

EI 15/W30: EI15 минут для толщ. панели 60мм

S3: Толщина панели

60: 60 мм

S4: Ширина панели S

1190: 1190 мм

560: 560 мм

S - ширина в мм согласно линейке размеров 560 мм, 1190 мм. Как нетиповой можно указать требуемый размер мин. размер: 300 мм, макс. размер панели: 1190 мм

S5: Высота панели H

2550: 2550 мм

2750: 2750 мм

3050: 3050 мм

Для EI15/EW30. Высота в соответствии со стандартными размерами 2550, 2750, 3050 мм. Приоритетные размеры: 2550, 2750, 3050 мм. Мин. размер 300 мм, макс. размер 4000 мм. Панели другой ширины необходимо изготовить как нетиповые (макс. ширина панели 1190 мм)

S6: Боковой торец

01: паз - шпонка

02: шпонка - шпонка

03: паз - прямые

04: прямые - прямые

05: лицевые вентиляц. - лицевые вентиляц.

09: лицевые - шпонка

11: лицевые - прямые

12: лицевые вентиляц. - паз

13: паз - лицевые вентиляц.

17: паз - лицевые вентиляц.

22: прямые - шпонка

29: лицевые вентиляц. - шпонка

30: шпонка - лицевые вентиляц.

31: лицевые - паз (макс. 1150мм)

Для EI15/EW30.

S7: Нижний торец

B: basic (шпонка)

BV: basic с каркасом жёсткости

C: clasic (шпонка)

CV : clasic с каркасом жёсткости

D: паз

Forclean - Перегородочные панели принадлежности к ним

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

S8: Верхний торец

B: basic (шпонка)

BV: basic с каркасом жёсткости

C: classic (прямые)

CV: classic с каркасом жёсткости

D: паз

S9: Боковые рёбра жёсткости

J: простой каркас жёсткости

X,X: левое ребро жёсткости, правое ребро жёсткости

Z: утолщённое ребро жёсткости

без бокового каркаса жёсткости

Край панели с каркасом жёсткости обработан вспенивающейся лентой.

S10: Кол-во проход. изолят.

XX, XX: проходные изоляторы слева, проходные изоляторы справа

0,0: без проходного изолятора

1,1: 2 шт. (1 шт. 85мм слева - 1 шт. 85мм справа)

Пример обозначения при нескольких проходных изоляторах: Необходимо указать ориентацию и количество изоляторов, первый изолятор находится в 85 мм от края, следующие изоляторы обычно удалены друг от друга на расстоянии 100 мм 3;2 - Всего 5 шт., 3 - с левой стороны + 2 - с правой стороны. У нетипового исполнения необходимо указать А-нетиповая ориентация, кол-во. Размер необходимо указать в примечаниях.

S11: Оттенок и материал корпуса – стандартно с лицевой стороны

AISI 304: Нержавеющая сталь марки AISI 304,

S12: Оттенок и материал корпуса – стандартно с задней стороны

AISI 304: нержавеющая сталь марки AISI 304

Poz: оцинкованный лист

XXXX: коматит оттенок RAL

1015: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 1015

6027: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 6027

9002: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 9002

9016: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 9016

Внимание: необходимо соблюдать ориентацию согласно схеме бокового торца S6.

S13: Нестандартное исполнение

O: Стандартное исполнение**Q: Нестандартное исполнение**

Стандартное исполнение

O - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода